



Перв. примен		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

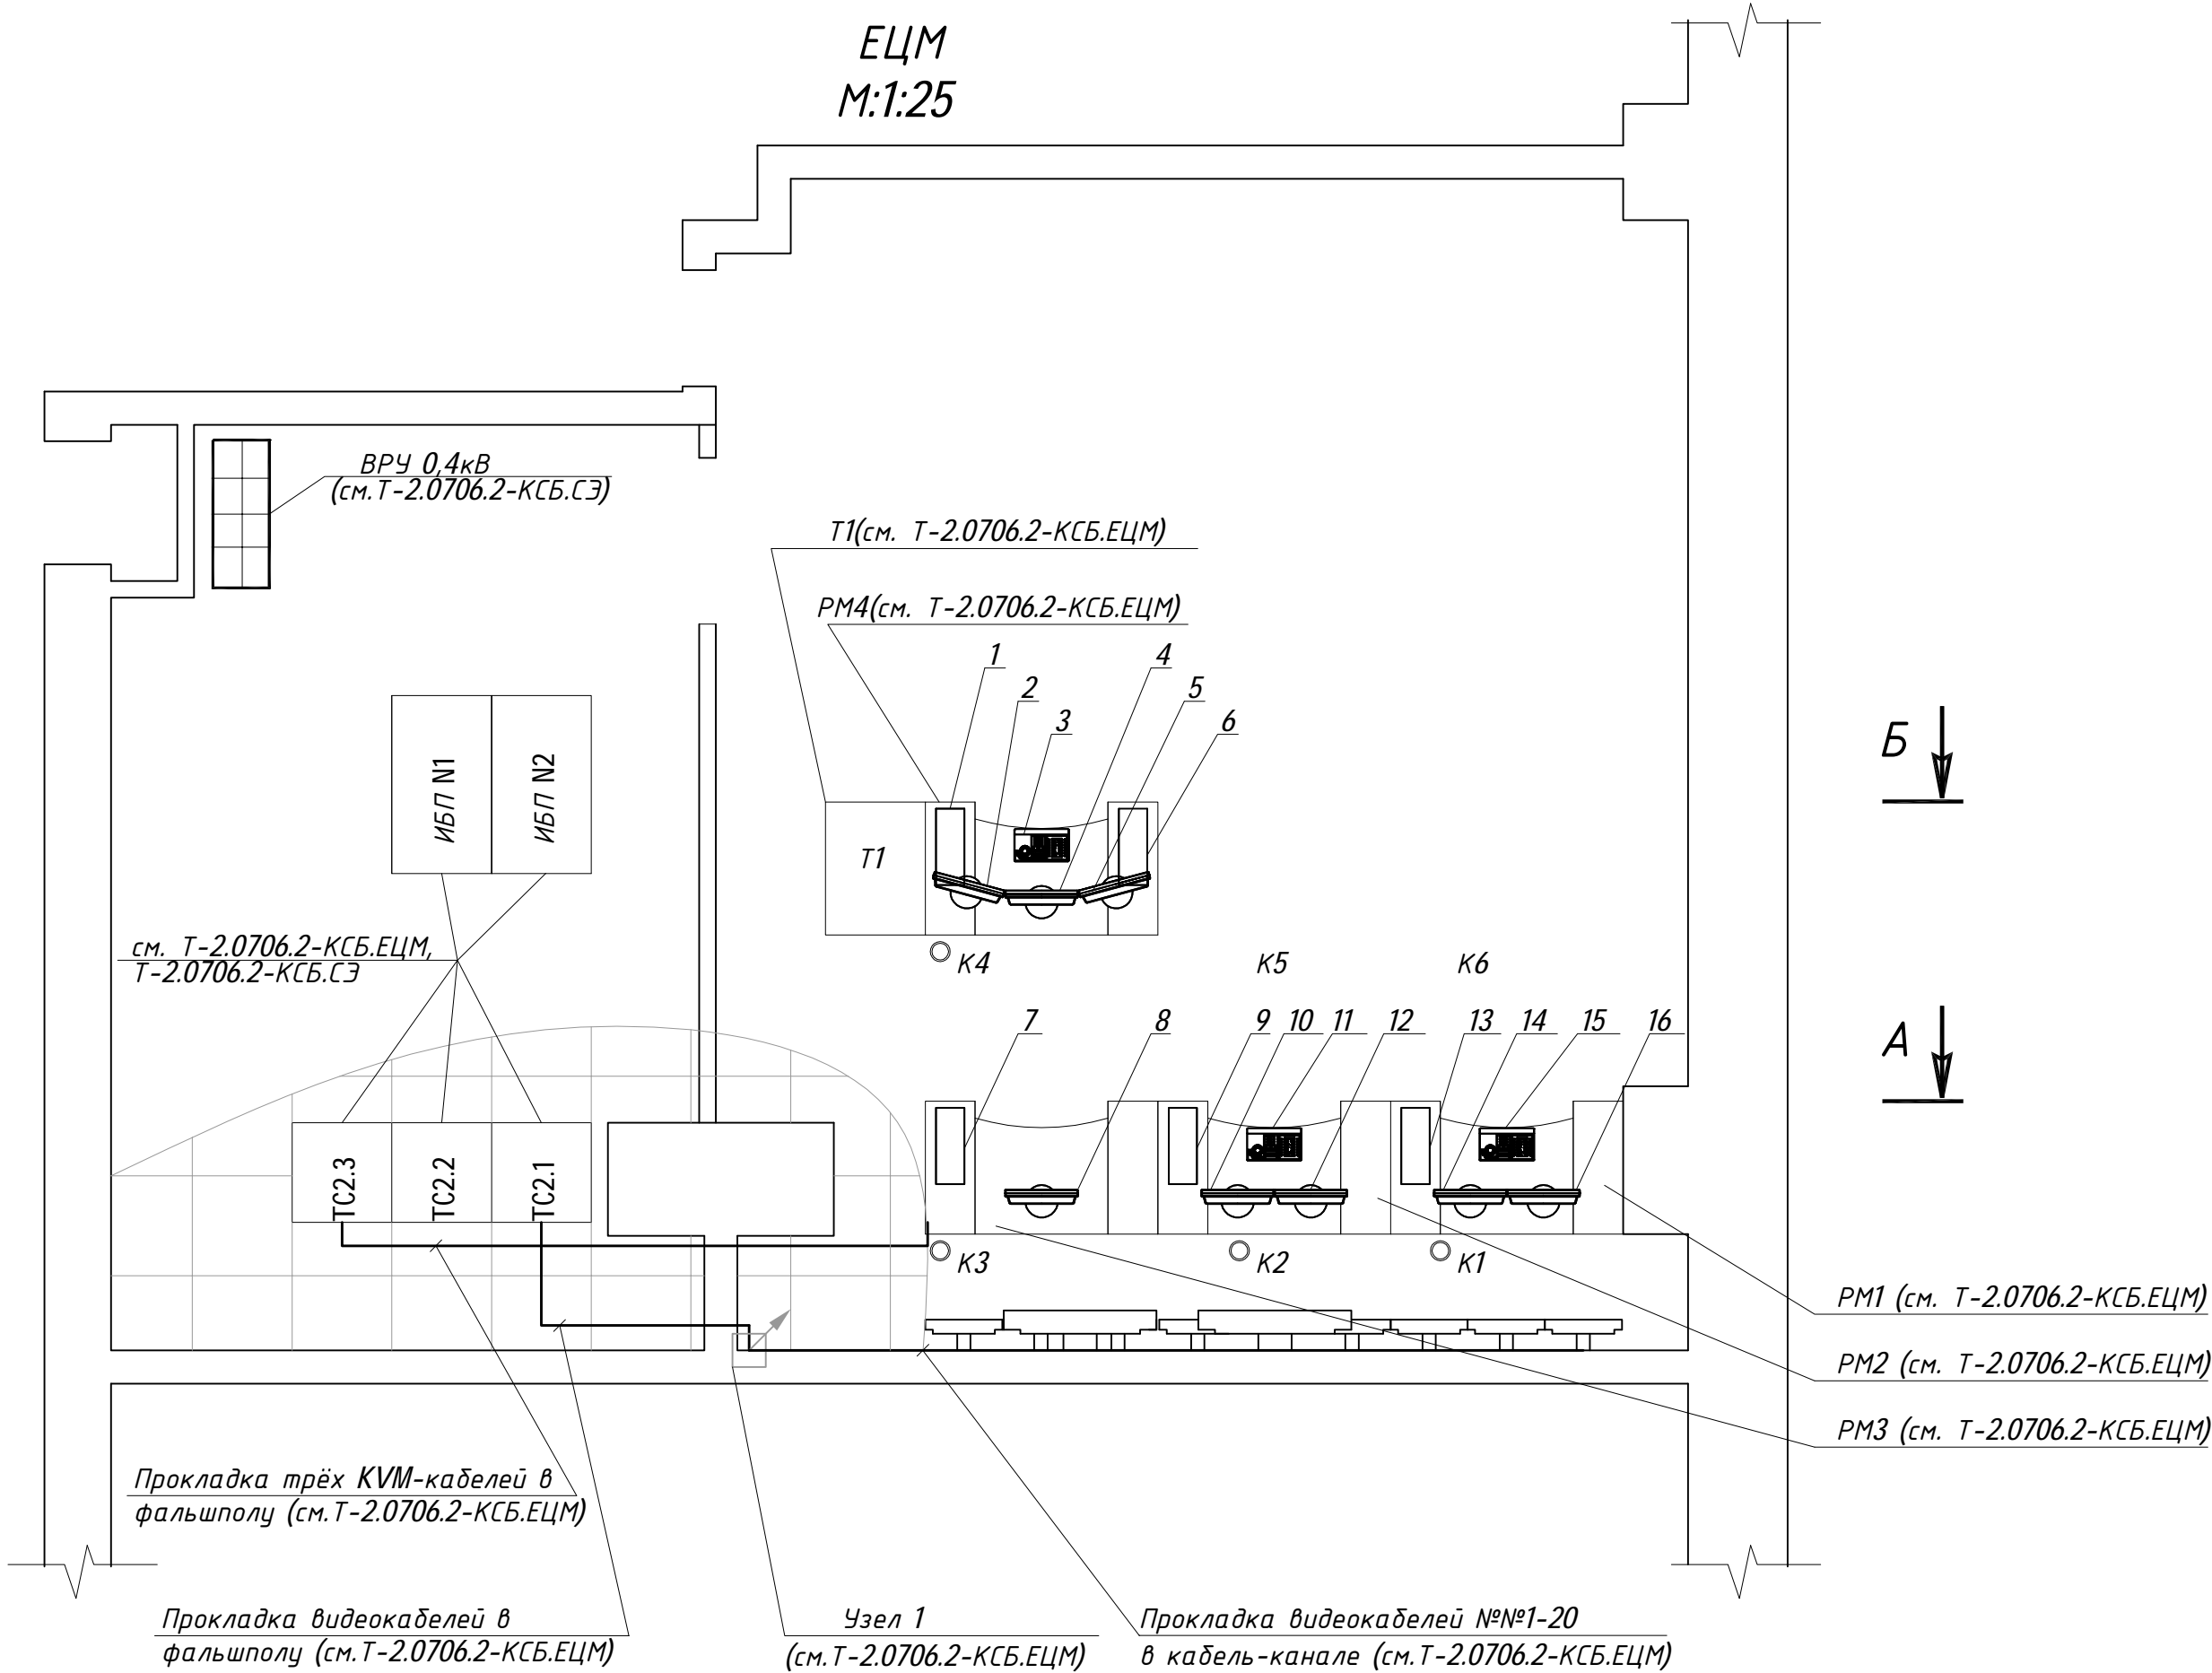


						Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ			
						Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система централизованного видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Куручкин				08.12		РП	6	
Пров.	Францев				08.12				
Н.контр.	Охотников				08.12				
Утв.	Панков				08.12	План размещения оборудования СЦВ в ЕЦМ	Фирма "СИН-СБ"		

[illegible]

--	--	--	--	--

Схема подключения аппаратуры шкафа ТС2.1

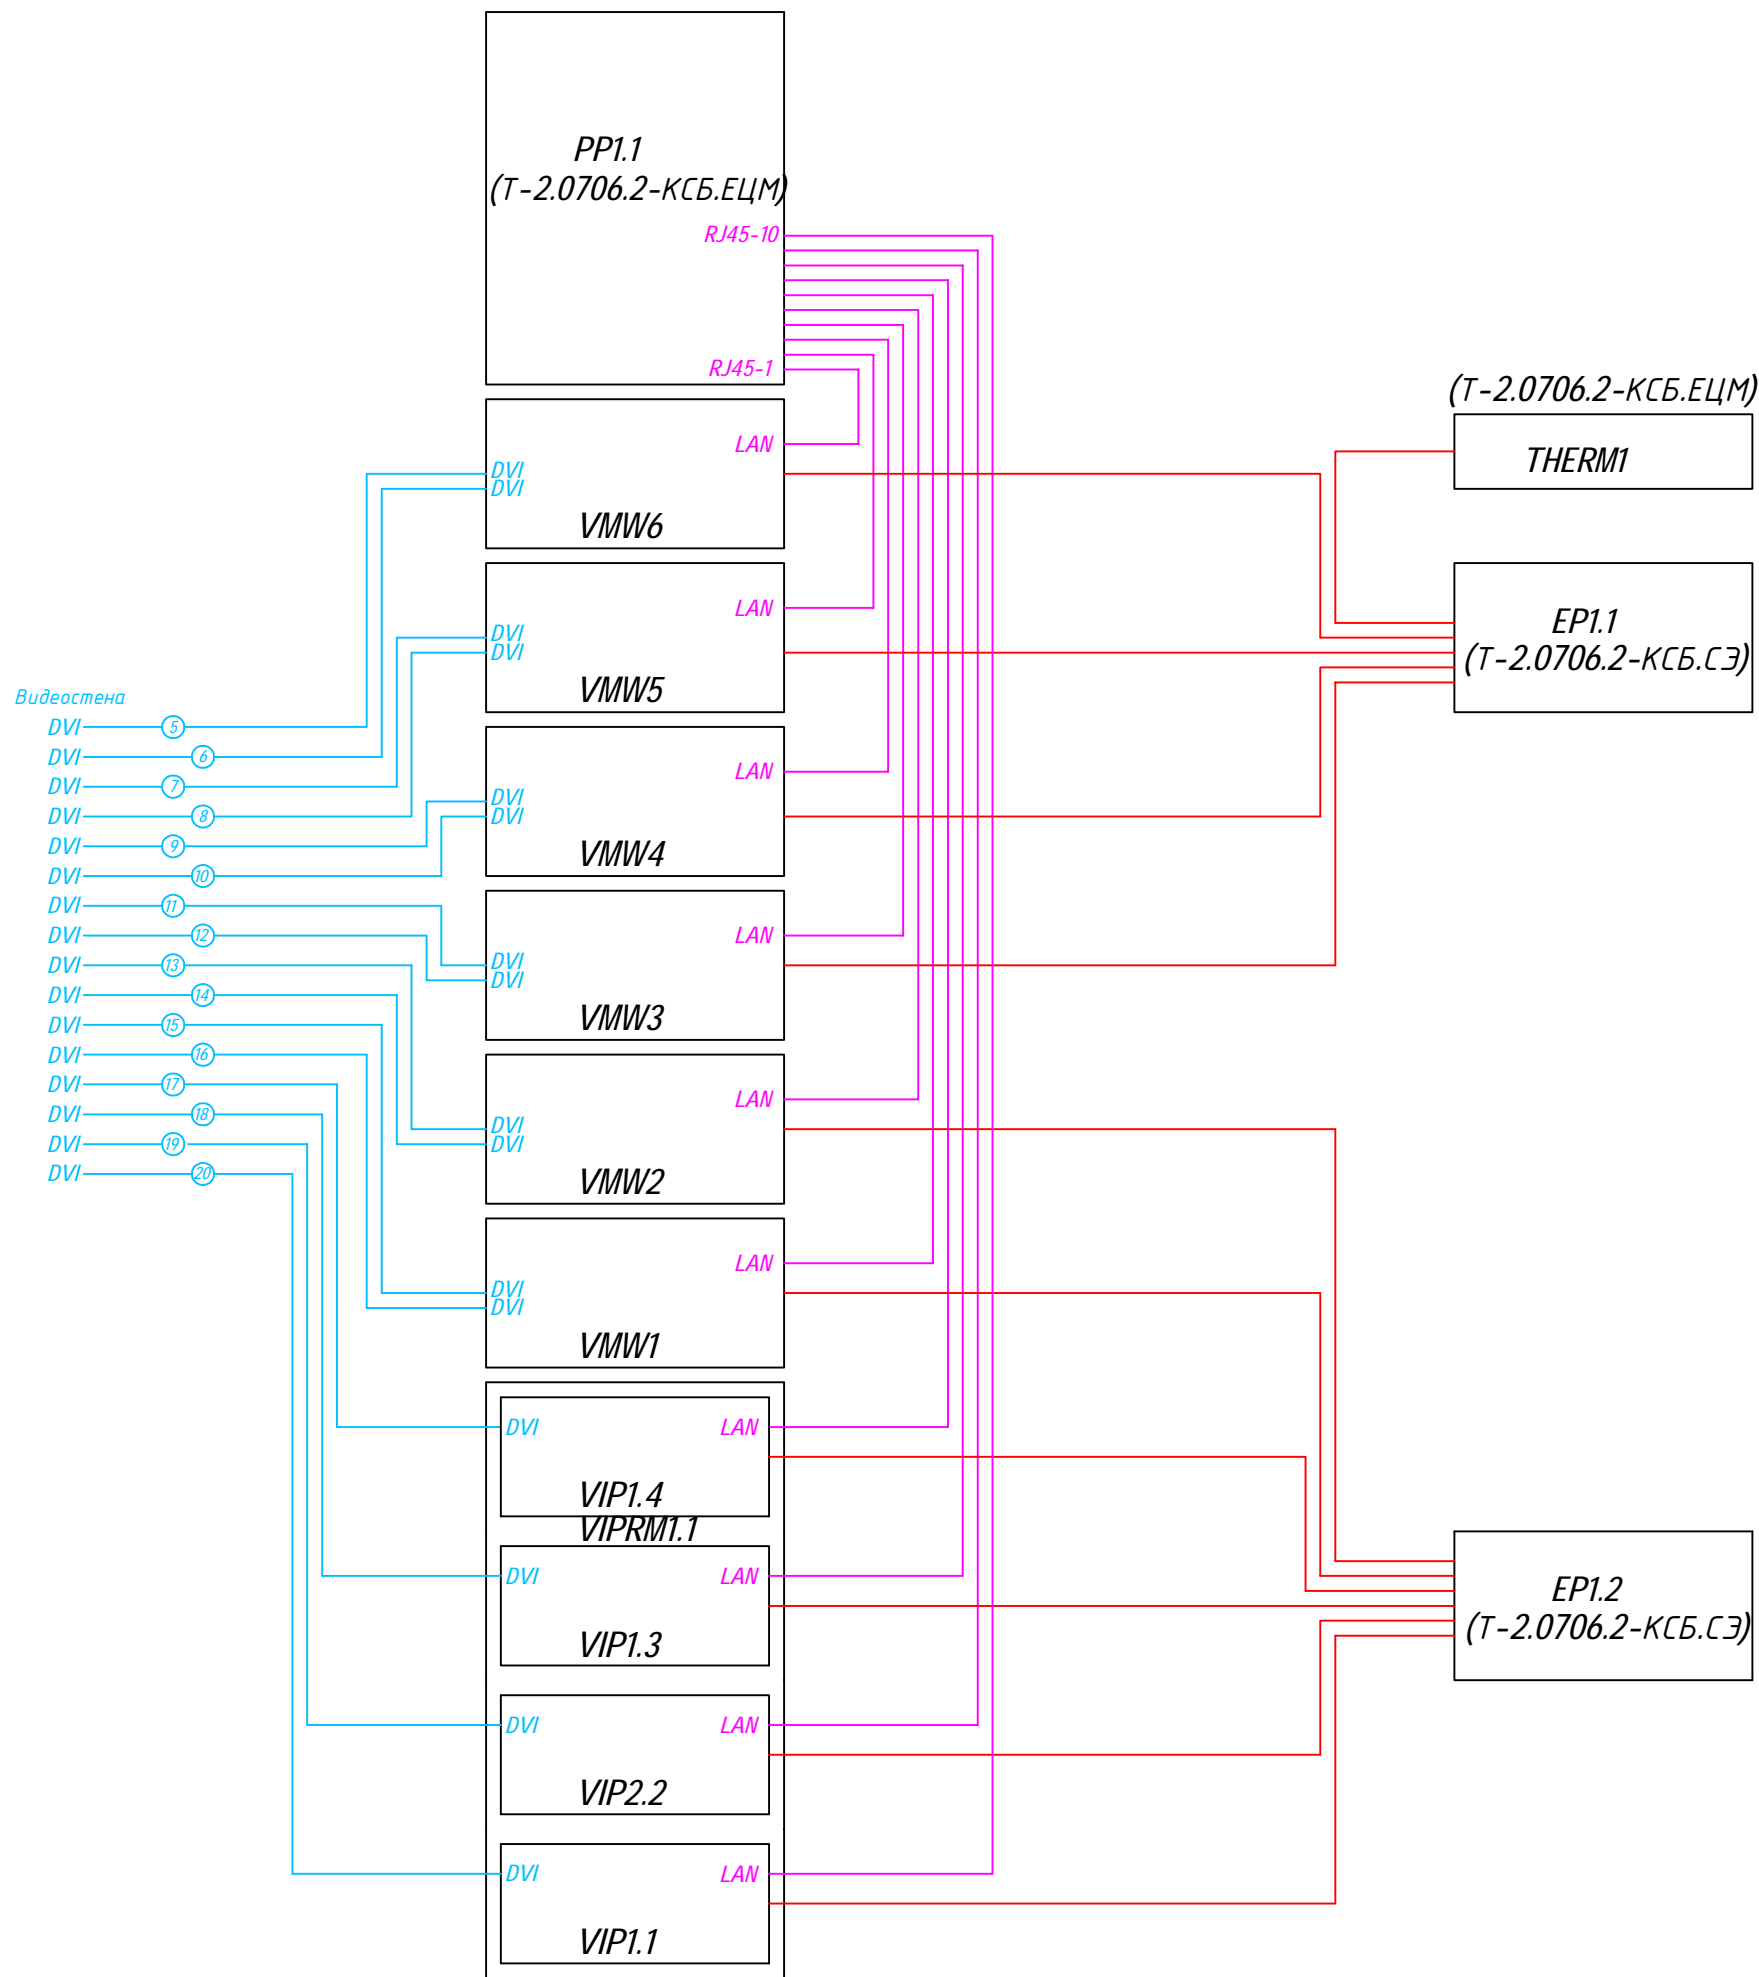


Условные обозначения

- VGA Кабель VGA-VGA с указанием номера видеокабеля
- DVI Кабель DVI-DVI с указанием номера видеокабеля
- Кабель силовой комплектный
- Патч-корд кат.6

						Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ			
						Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система централизованного видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Куручкин				08.12		РП	8	
Пров.	Францев				08.12				
Н.контр.	Охотников				08.12				
Утв.	Панков				08.12	Схема подключения аппаратуры шкафа ТС2.1 (ЕЦМ)	Фирма "СИН-СБ"		

Комплектация шкафа ТС2.2 (Т-2.0706-КСБ.ЕЦМ)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп и дата		Справ. №	Перв.примен



Примечания:

X - номер стовійки (X=2)


У - порядковий номер ідентичного обладнання в стійке (У=1, у=2, ...)

Z - порядковий номер об'єкта СЦВ ($Z=1$)

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечания	Обознач.
1	Термостат, ЕФ-УТД1	1	Т-2.0706-КСБ.ЕЦМ	ТЕРМХ
2	Блок розеток, FRS-8R	2	Т-2.0706-КСБ.СЗ	ЕРх.у
3	Оборудование объекта СЦБ №1 в составе:		Объект СЦБ №1	
3.1	Коммутатор управляемый 7х 10/100BaseT(X), 1х 10/100/1000-BaseT(X), 2х SFP,	4		DSWz.у
	EDS-510A-1GT2SFP			
3.2	Блок питания, 24В, 60Вт, DRAN60-24	2		DRz.у
3.3	SFP-модуль, 1000BaseLX одномод., LC,	8		
	SFP-1GLXLC			
3.4	Скоба монтажная 19", 2U, СМ-19"/2U	1		Pz.у
3.5	Din-рейка, 175мм	1		
3.6	Din-рейка, 260мм	1		
3.7	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 кат.6,	4		
	PVC, 1м, WT-2038B01			
3.8	Универсальное основание для клеммных колодок, 004811	2		
3.9	Клеммные колодки на изолирующихся основаниях, с маркировкой, 8х6мм2, 004822	4		
3.10	LC-получиндр, SM, 9/125, 2м, SM-0.9-LC/UPC	8		
3.11	Шнур с соединителями LC-LC, SM, 9/125, 2м, ШО-SM3.0-LC/UPC-LC/UPC	8		
3.12	Панель 24х SC, SM, KPC-24SC	1		FRх.у
3.13	Коммутатор управляемый 48х 10/100/1000 BaseT(X), Catalyst 3750X-48T-S	1		CSW2
4	Горизонтальный кабельный органайзер, E44 ORG1U	3	Т-2.0706.2-КСБ.ЕЦМ	POх.у
5	Коммутатор, 48х 10/100/1000-BaseT(X), 4х SFP, 3750X-48-T-S	1	Т-2.0706.2-КСБ.ЕЦМ	CSW1
6	Комплектная коммутационная панель 24 порта, кат.6, неэкран., 1U, чёрная, 0-1375014-1	3	Т-2.0706.2-КСБ.ЕЦМ	PRх.у
10	Шкаф Estar 800*1000*47U	1	Т-2.0706-КСБ.ЕВМ	ТС2.х
11	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 кат.6, 3м, WT-2038B03	29	(19шт - PP3-CSW2, 10шт - PP1-CSW1)	

[illegible]

Схема подключения аппаратуры шкафа ТС2.2

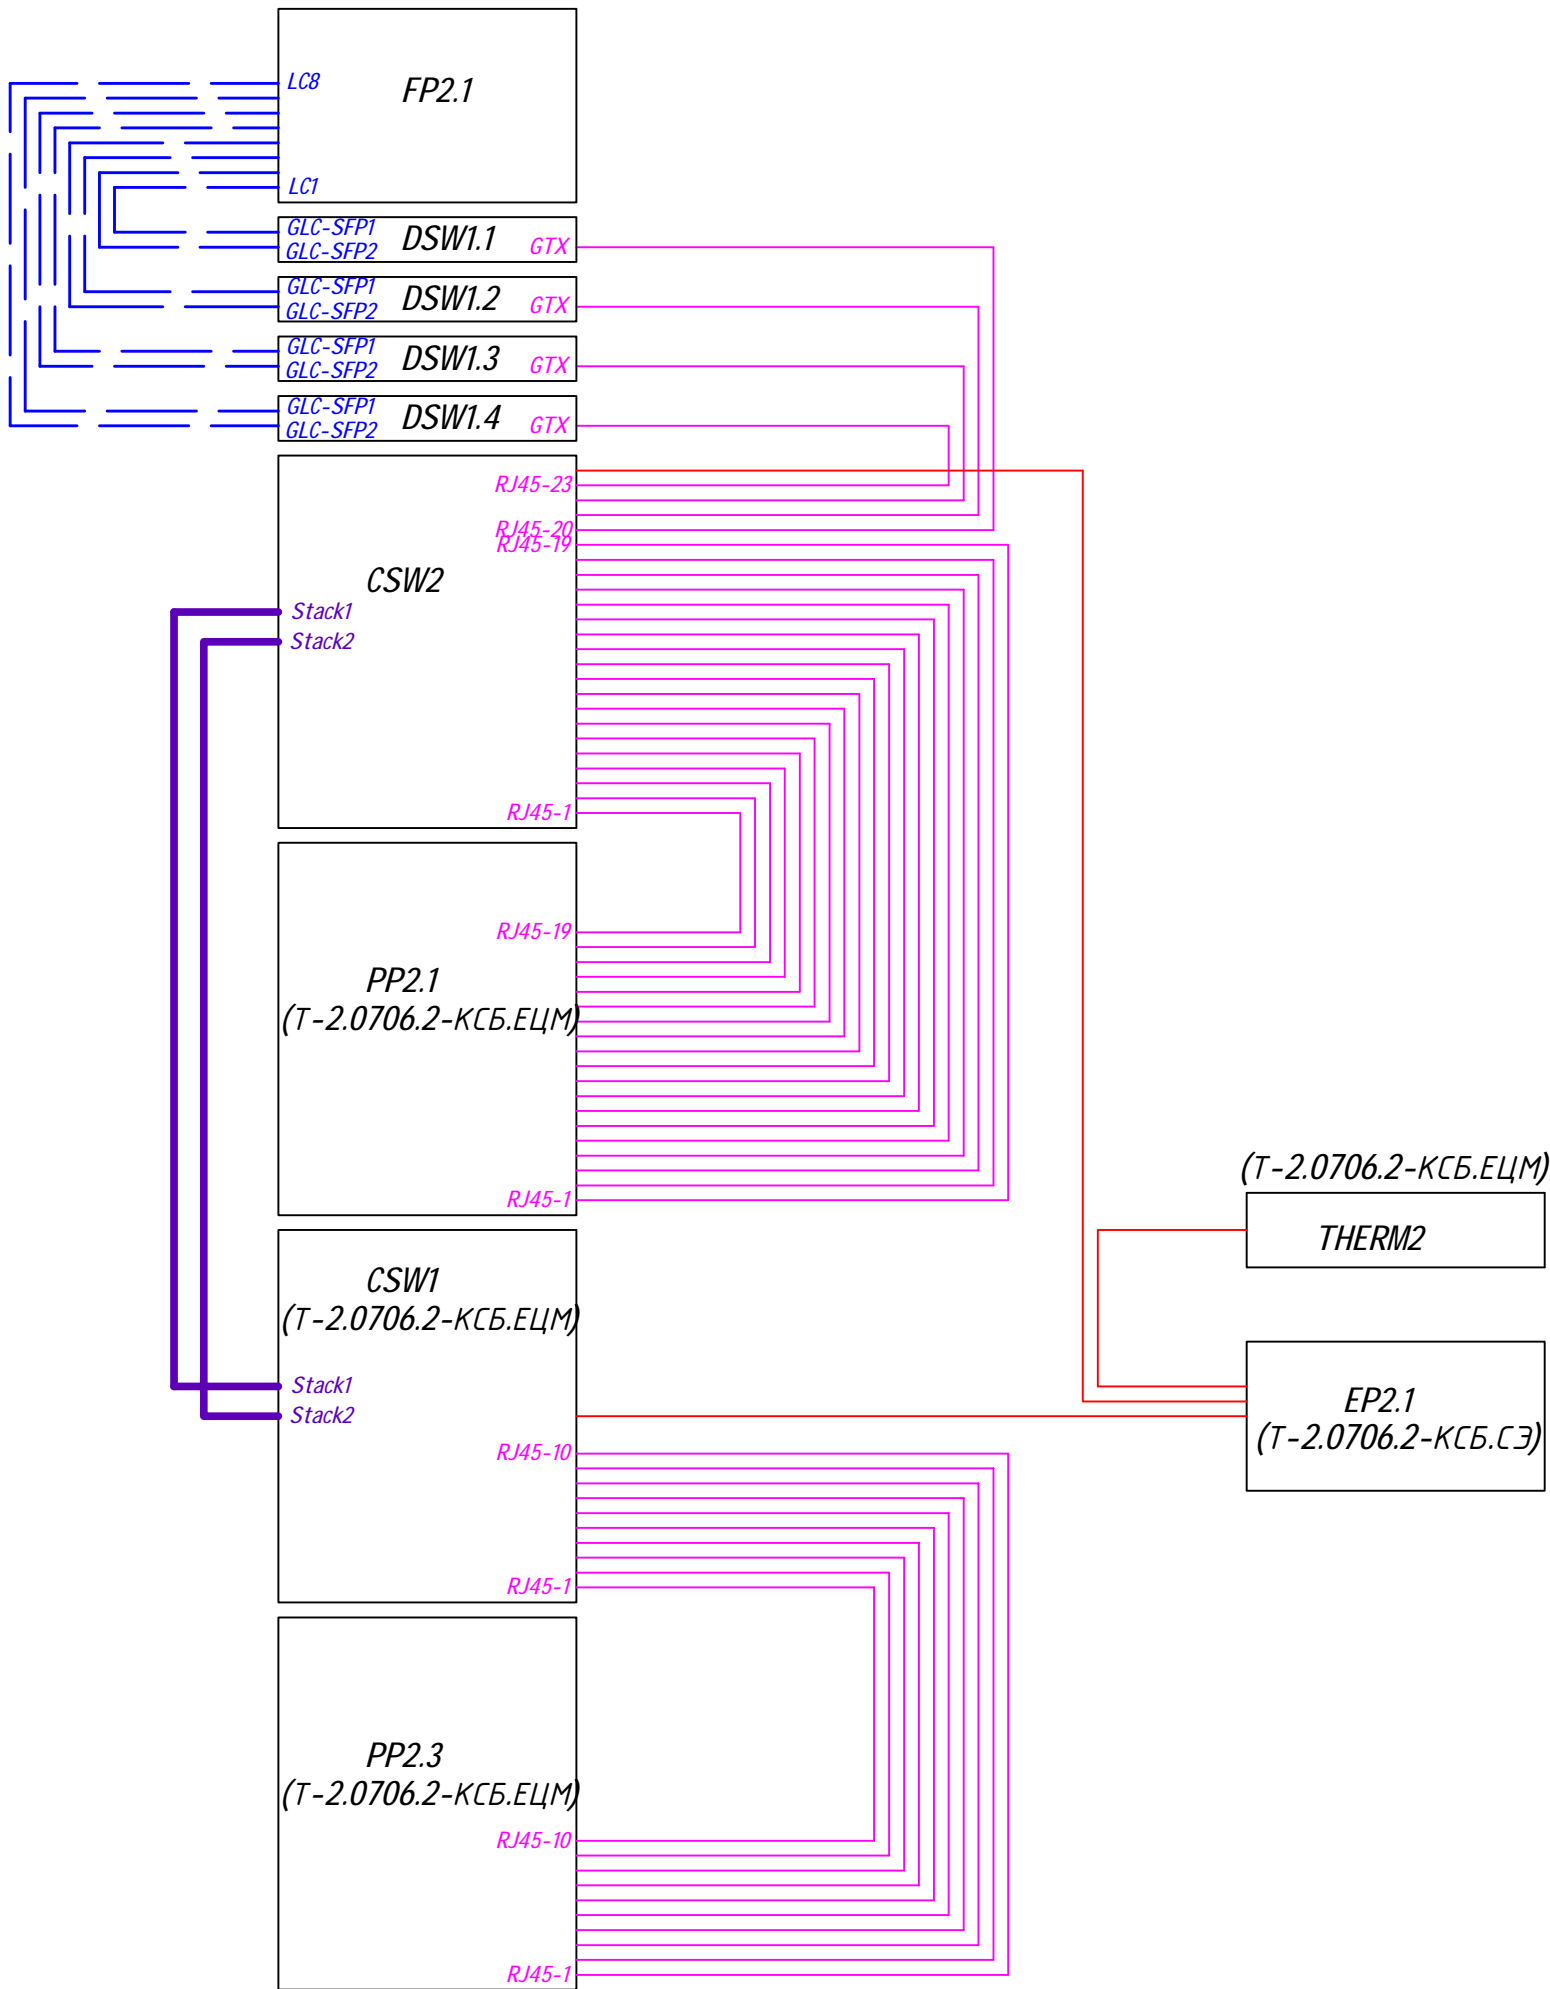

Условные обозначения

- Шнур с соединителями LC-Duplex
- Кабель StackWise (комплектный)
(по одному кабелю в комплекте с одним коммутатором)
- Кабель силовой комплектный
- Патч-корд кат.6

						Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ			
						Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система централизованного видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Куручкин				08.12		РП	10	
Пров.	Францев				08.12				
Н.контр.	Охотников				08.12				
Утв.	Панков				08.12	Схема подключения аппаратуры шкафа ТС2.2 (ЕЦМ)	Фирма "СИН-СБ"		