



Инв.№ подл.	Подпись и дата	№ взам.инв.

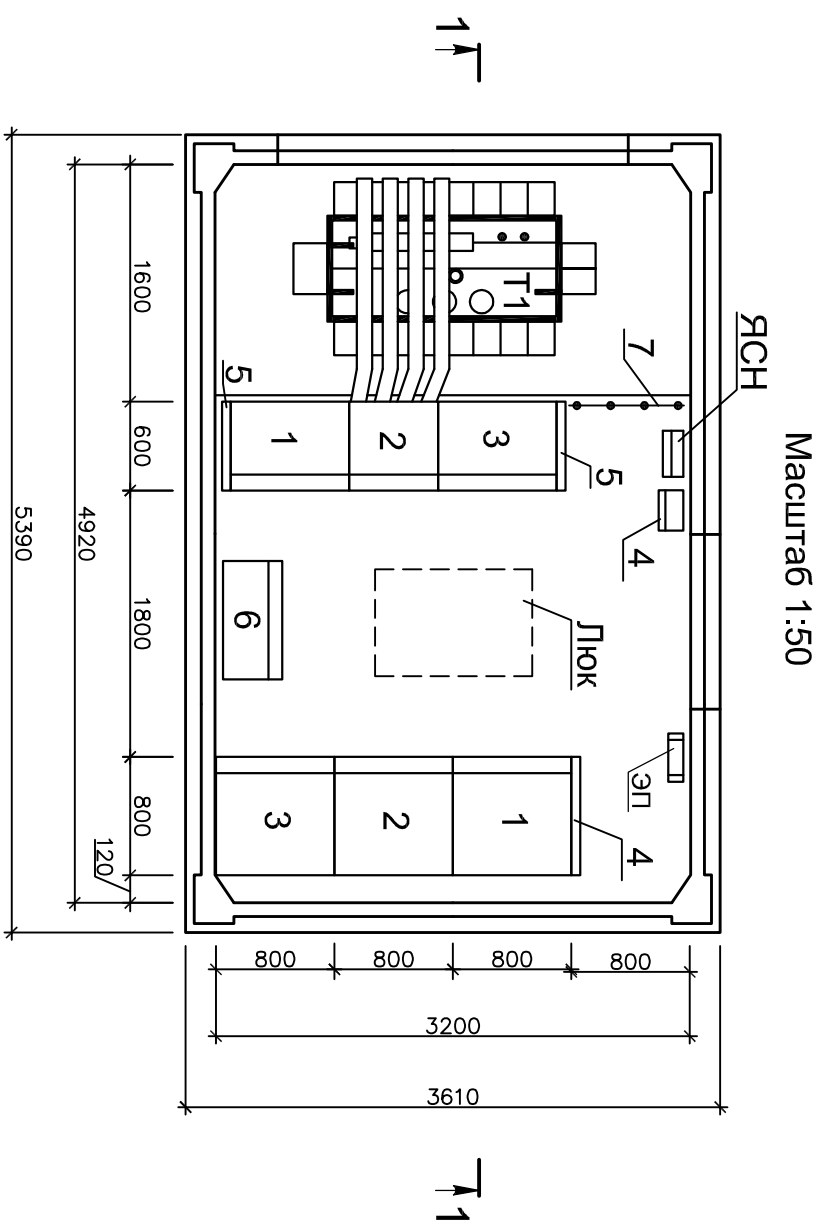

Паэпер 1-1



1. Данный лист читать совместно с л. 2, 4.
2. Нумерация камер КСО393 и панелей щита 0.4 кВ на плане соответствует нумерации на схемах.
3. Питание пункт управления наружным освещением установить на стене на высоте 0.6м от отметки пола.
4. Ящик собственных нужд и панель учета установить на стене на высоте 1.0м от отметки пола.

Поз. по плану	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
				9
Т1	ТМ-250-10/0.4	Трансформатор силовой масляный, 10/0.4кВ, 250кВА	1	
		РУ-10 кВ :		
1	КСОЗ93-03106 УЗ	Камера ввода	1	
2	КСОЗ93-04061 УЗ	Камера силового трансформатора	1	
3	КСОЗ93-16106 УЗ	Заземляющий нож	1	
4		Панель торцевая	1	
		РУ-0.4 кВ :		
1	ЩО-70-3-05УЗ	Панель линейная	1	
2	ЩО-70-3-20УЗ	Панель вводная	1	
3	ЩО-70-3-06УЗ	Панель линейная	1	
4	ЩО-70-3-60УЗ	Панель учета	1	
5	ЩО-70-3-59УЗ	Панель торцевая	2	
6	"Омь-21"	Питающий пункт (управление наружным освещением)	1	См. комплект
				114 - 07 - ЭН
ЯСН	114 - 07 - ЭП, л.7	Ящик собственных нужд	1	
ЭП	ПЭТ-4	Печь электрическая, 1кВт,	1	
		~220В		
7		Сетчатое ограждение		h ≥ 1.9м, размер ячейки ≤ 25х25см

[illegible]