
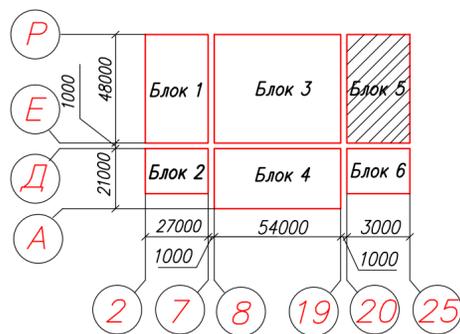


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФЕРМ Ф3 И ПРОГОНОВ В ОСЯХ 20–25

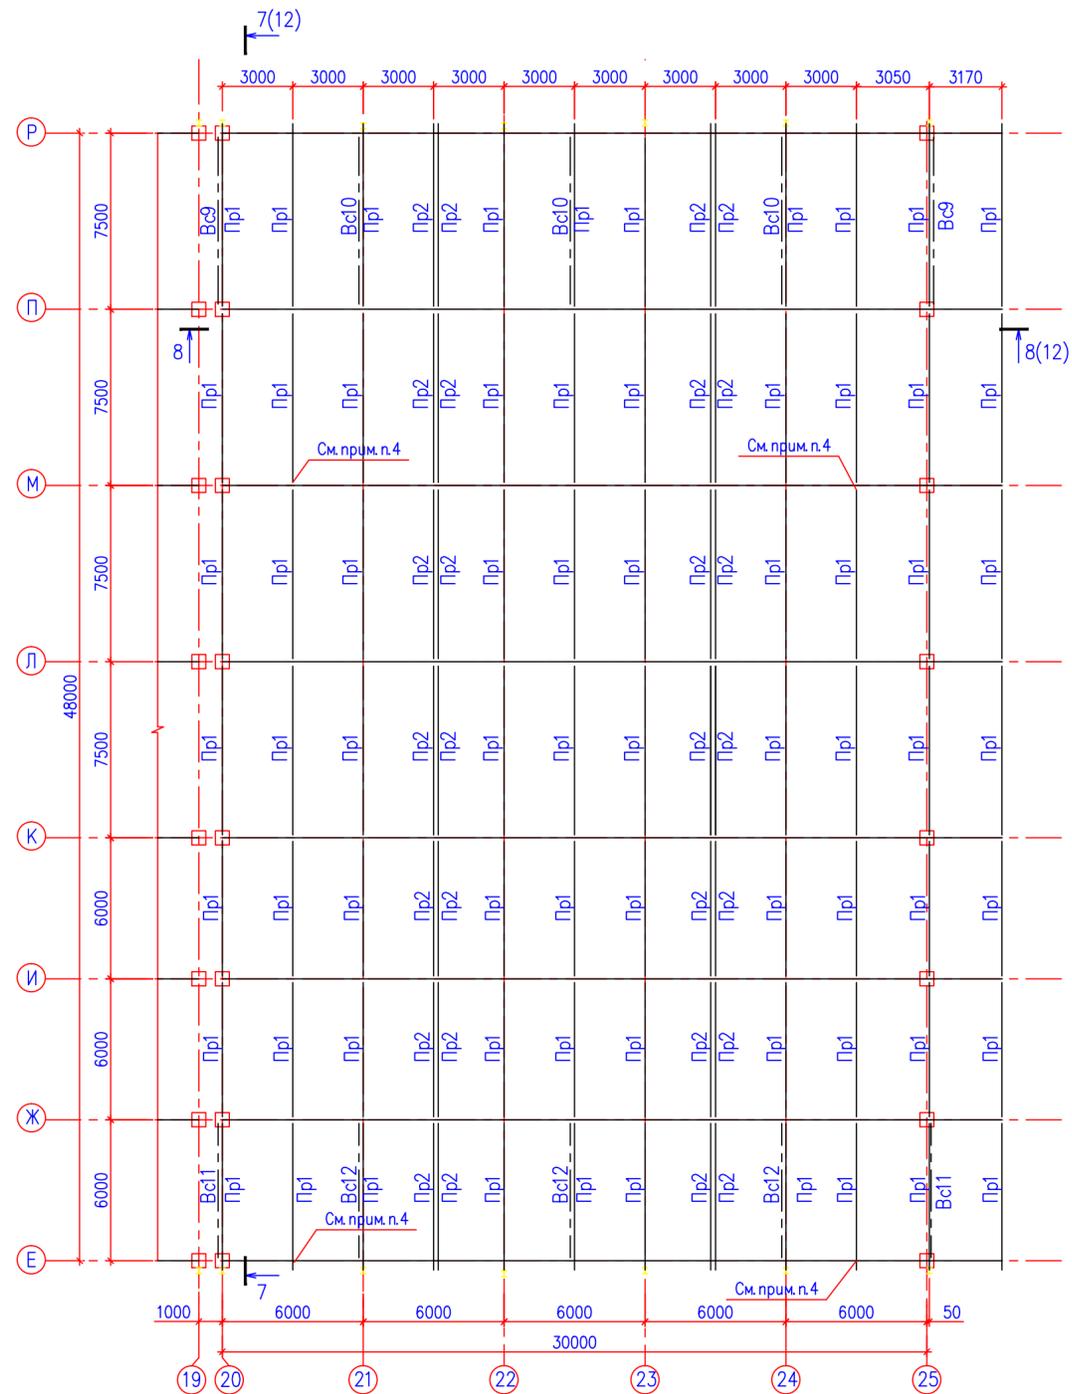

1. Данный лист см. совместно с л.8.
2. Монтаж металлоконструкций производить на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798-70 ($d_b = 20\text{мм}$), кроме оговоренных
3. Сварку производить конструкции из стали марки С245 и С255 электродами Э-46А, а конструкции из стали С345 электродами Э-50А по ГОСТ 9467-75* с катетом $h_w = 6\text{мм}$,
4. Для обеспечения свободы горизонтального перемещения верхних узлов стропильных ферм соединение с фермами прогонов, расположенных на расстоянии 3м от осей рядов, запроектировано погбжимым (уз.З.л.18), а отверстия под болты в опорных стойках приняты овальные.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ХМСПБ-28-14-КР.8					
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорск					
Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал	Хандрыга				03.14
Проверил	Шаламов				03.14
ГИП	Шаламов				03.14
Конструкции металлические				Стадия	Лист
				П	9
Схема расположения ферм Ф3 и прогонов в осях 20-25.				ООО "ХМСПБ"	