



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп и дата	Справ. №	Перв.примен

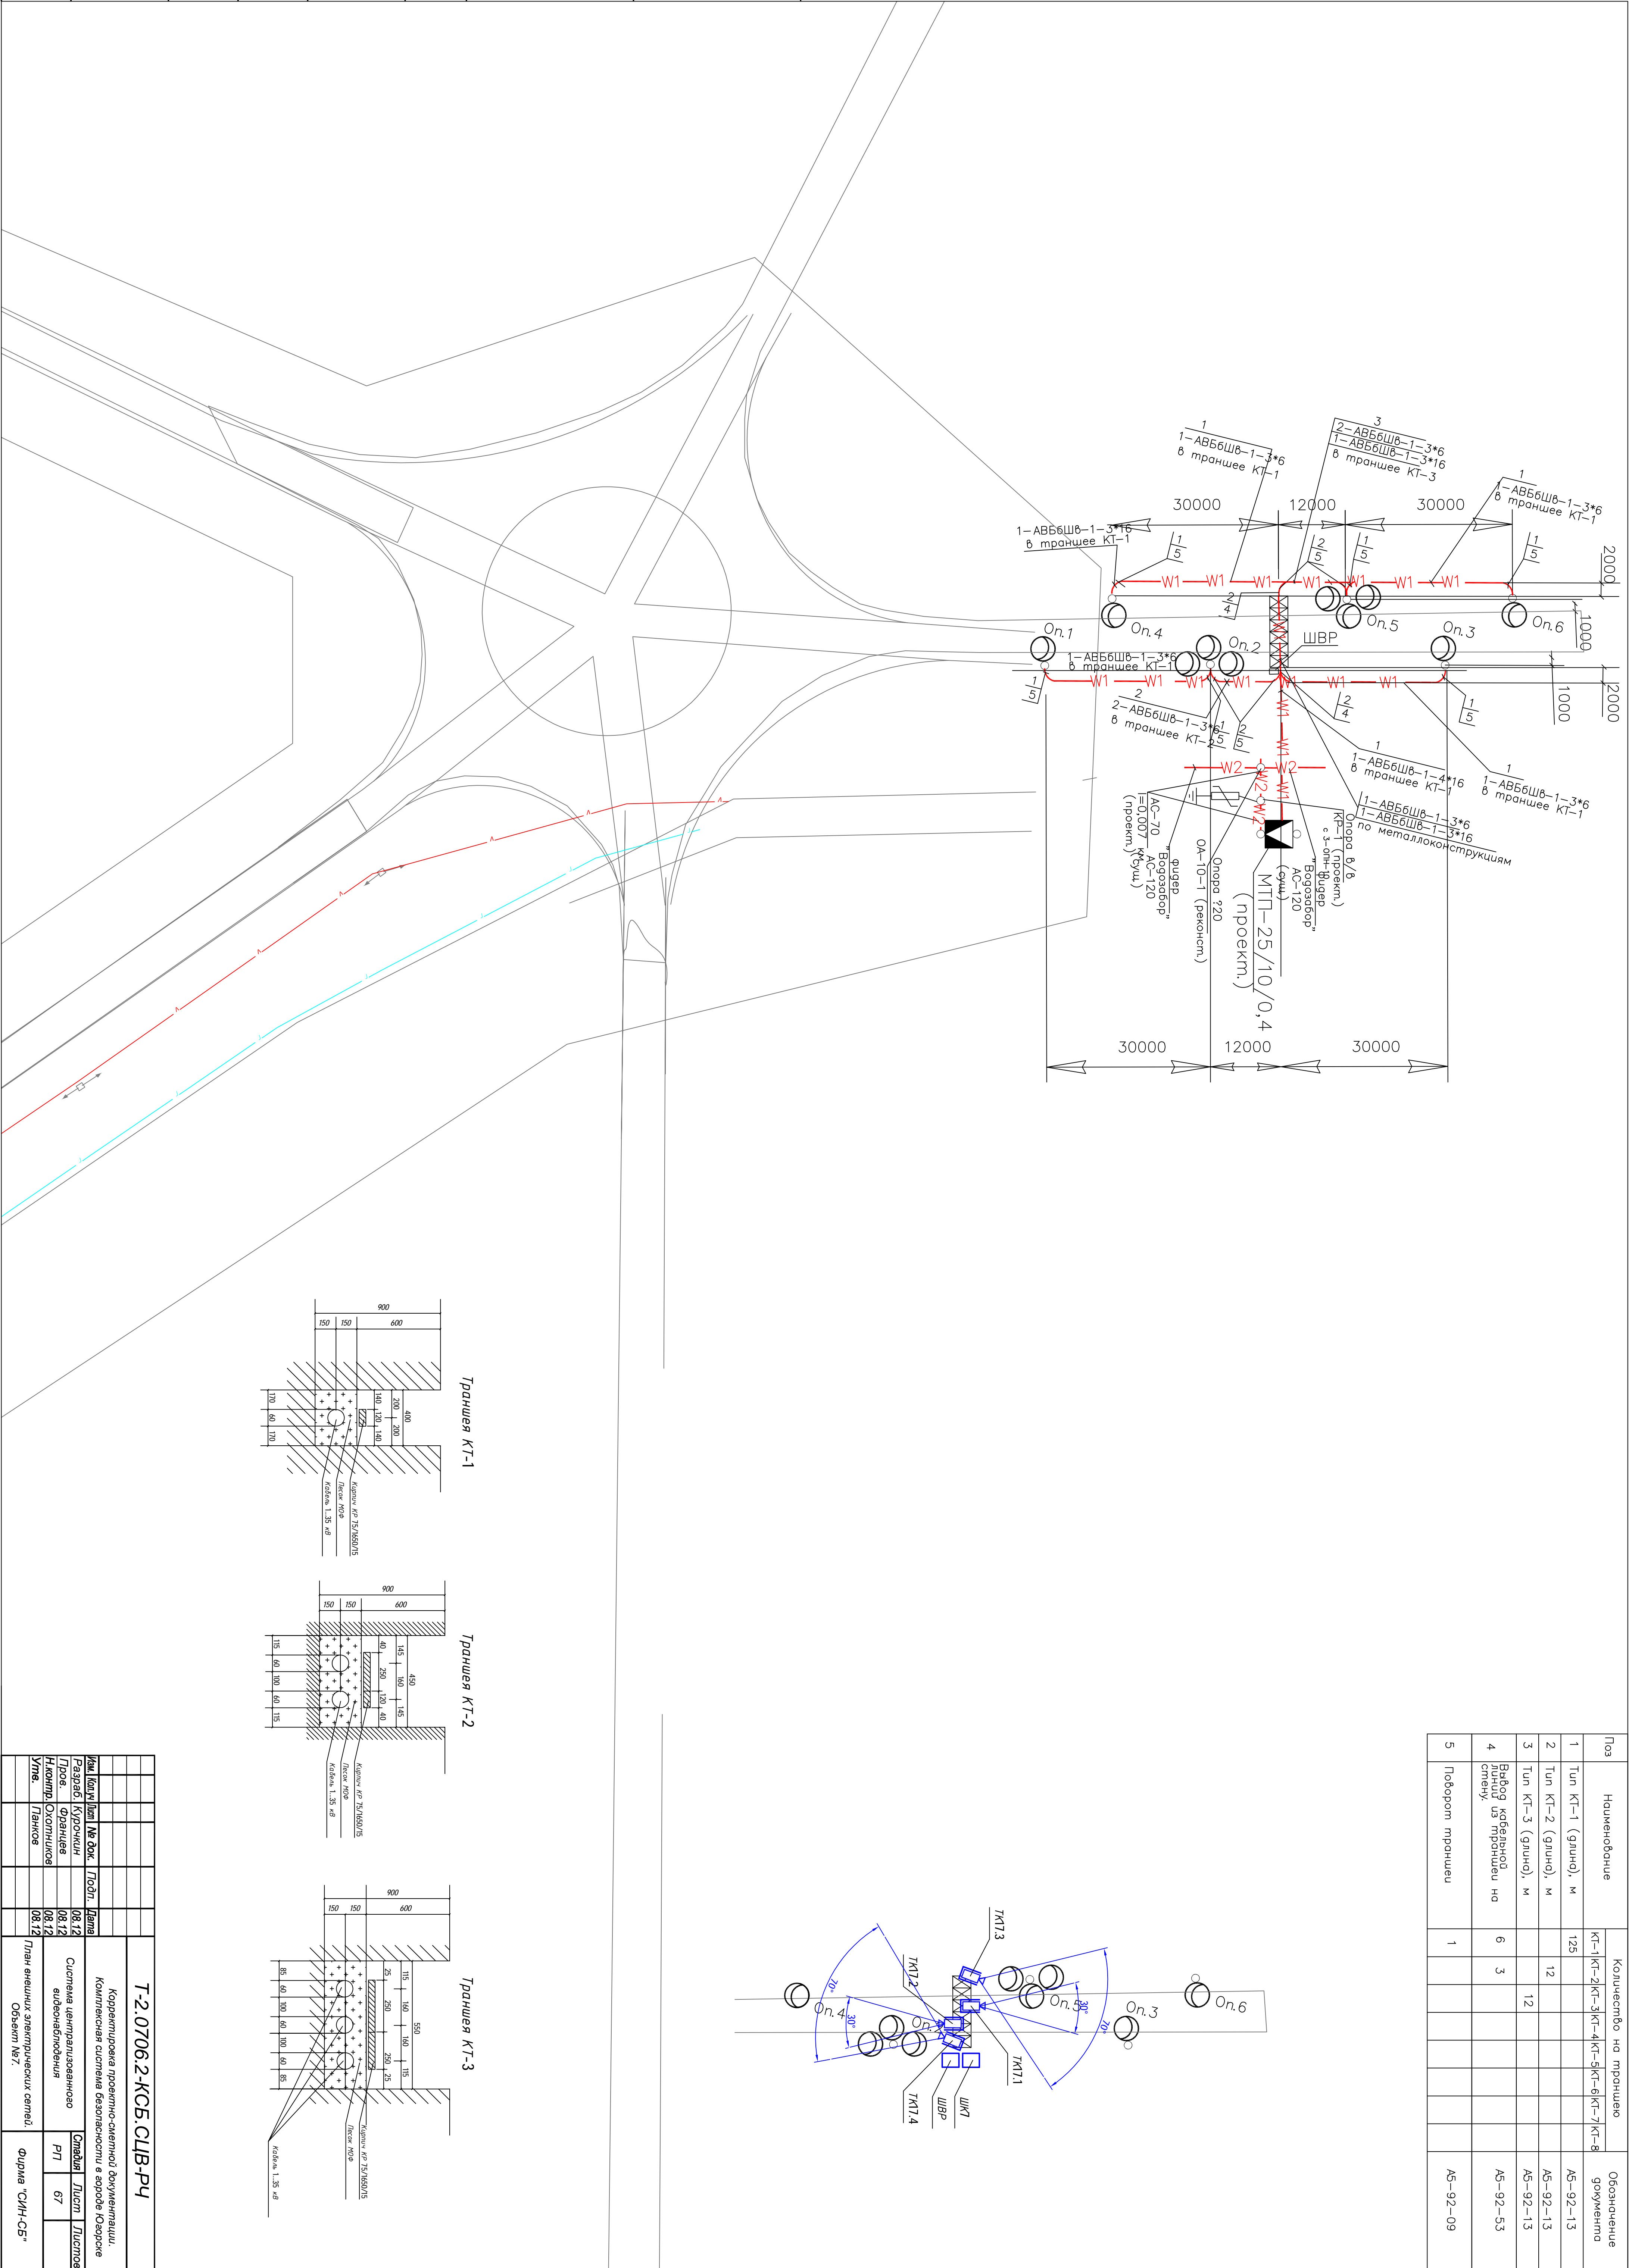

Справ. №	Перв. примен
----------	--------------

Подп и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв.№
-------------	--------------	-------------

Подп. и дата	Ине. № подл.
--------------	--------------



Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ					
Корректировка проектно сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Курочкин				08.12
Пров.	Францев				08.12
Н.контр.	Охотников				08.12
Утв.	Панков				08.12
Система централизованного видеонаблюдения			Стадия		
			Лист		
			Листов		
Структурная схема группы объектов №8			Фирма "СИН-СБ"		

Фирма "СИН-СБ"

TK4.1

Камера
VG5-836-ECEV

~220В

КГВВ 3х1,5

UTP Cat.5e внешний

ШК8

Розетка
OfficeBox

WT-2038A0.5

ВВГнг 3х2,5

Оптический кросс
КРН-8SC

4х ШО-SM-3.0-LC/UPC-LC/UPC 2м

ОС 8.1 (Т-2.0706-КСБ.МЛС)

ВО 32-2 Муфта

Магистральный кабель МК19

Магистральный кабель МК18

ОКТЦнг-HF-00-1х8ЕЗ-(1,0)

ПВ1-1 ж-з

Блок питания
DRAN60-24

Блок питания
DRAN60-24

2х ПВС 2х0,75

2х ПВС 3х0,75

Клеммная колодка IP2X
земля (зелёная)

Клеммная колодка IP2X
нейтраль (синяя)

3 автоматических
выключателя, 220В, 6А
S231 C6

Клеммная колодка IP2X
фаза (чёрная)

РЩ8

Электросчётчик
CE102M-R5

L

N

~220В

~220В

ВВГнг 3х2,5

~220В от ВРУ

Автоматический
выключатель, 220В, 16А
S231 C16

ВВГнг 3х2,5

							Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ			
							Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Система централизованного видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Куручкин				08.12			РП	70	
Пров.	Францев				08.12					
Н.контр.	Охотников				08.12					
Уте.	Панков				08.12		Схема соединений. Объект №8.	Фирма "СИН-СБ"		