


СЕЧЕНИЕ 1-1

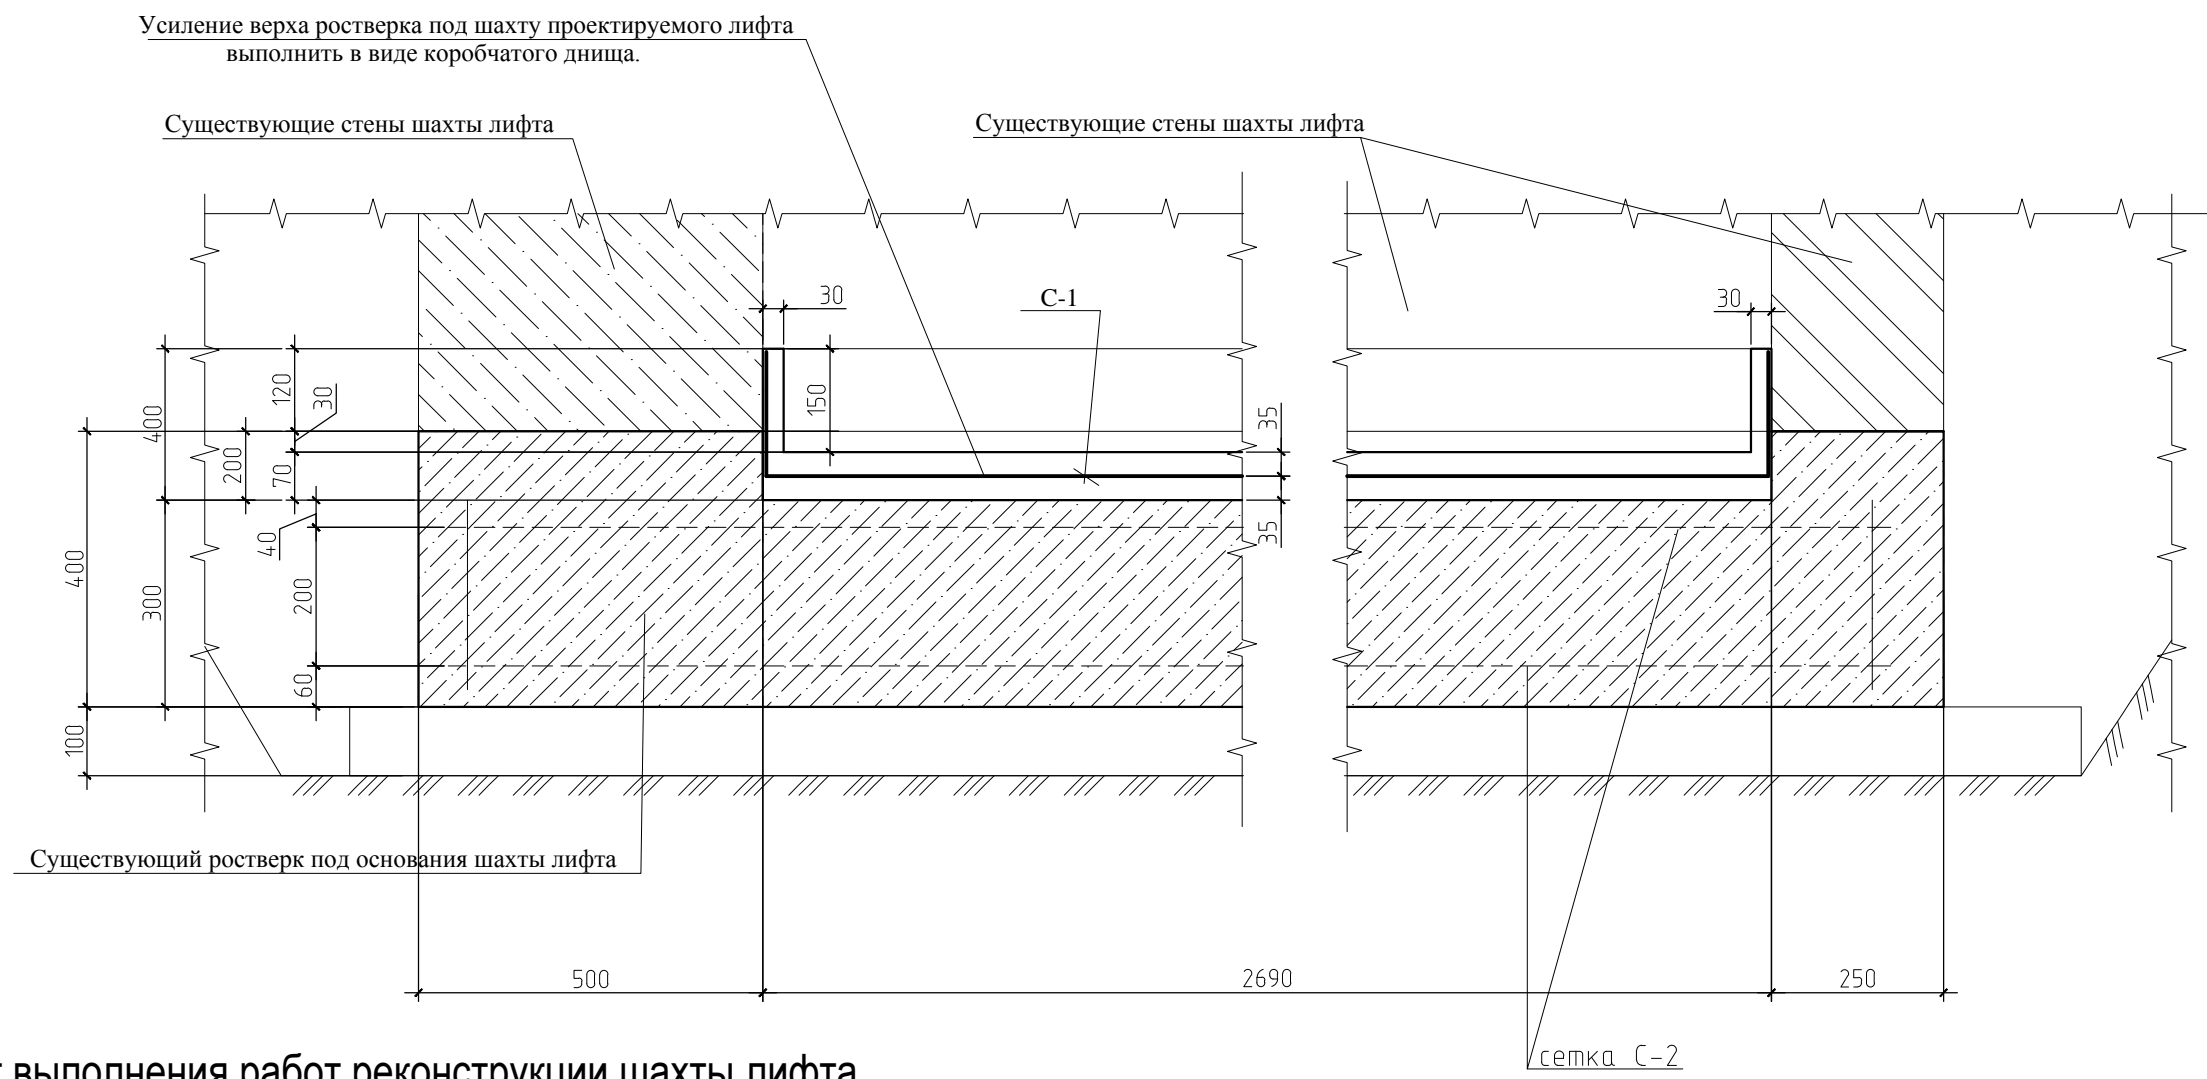

Порядок выполнения работ реконструкции шахты лифта.

Перед выполнением реконструкции шахты лифта выполнить визуальный осмотр существующих стен.
В случае обнаружения дефектов обратиться в проектный институт, для возможной корректировки проекта.
Демонтировать все точки электропроводки по всем стенам шахты лифта.
Затем выполнить выемку и демонтаж существующего основания согласно разрезов 1-1 и 2-2 листы 1.2.
Выполнить осмотр шахты лифта на предмет освидетельствования дефектов.
В том случае, если ограждение лифтовой шахты находится в исправном состоянии продолжить работы по усилению верха фундамента.
Закладные детали днища выполнить на основании паспорта заводской готовности лифта.
После этого выполнить обмеры существующей лифтовой шахты для заказа нового более современного лифта и согласовать с заводом изготовителем.

ИНВ. N - подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. N -

						022 -2012 КР		
						"Техническое перевооружение лифта в здании центральной городской больницы", по ул. Попова 29/1, г. Югорск.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бородулин			10.12	Р	3	
Констр.		Иванова			10.12			
						Шахта лифта Сечение 1-1	ООО "Акрополь" г. Сургут	
Н.контроль		Бородулин			10.12			